

8014 シリーズ 取扱い説明書
PRODUCT SPECIFICATION

SERIES 8014
バリコンタイプコンタクト
VARICON CONTACT

コンタクト交換時の取扱い注意事項
NOTES FOR REPLACEMENT OF CONTACTS

						KYOCERA ELCO CORPORATION ENGINEERING DEPT.
O	EDN-265	05/28 '10	T.Sugiki		T.Mori	
No.	EDN/DCN	DATE	PREPARED	CHECK	APPROVED	

1. 適用 Application

本説明書は、下記コンタクトの交換時の注意事項について規定する。

This specifies replacement method of Varicon contacts..

コンタクト型番 Contact No.

70 8014 000 000 851


70 8014 000 000 858

2. コンタクト引抜き方法 Contact extraction method

コネクタに充填されたコンタクトを引抜く場合、専用の引抜き工具 (P/N : 06 1877 04) を御使用下さい。引抜き方法は下記に示すとおりです。

When installed contacts in connector are extracted, the specified extraction tool (P/N : 06 1877 04) shall be used. The followings specifies extraction way.

- ① 引抜き工具のにぎり部 b を持ち、チップ部 a をインシュレータの接触面側から垂直に挿入する。
Hold Grip b and insert Chip a vertically from contact side of insulator.
- ② チップ部 a を奥まで挿入した後、リリース・ノブ c を押すことにより、コンタクトは引抜けます。
After inserting Chip a deeply, push Release knob c. Contact will be extracted.

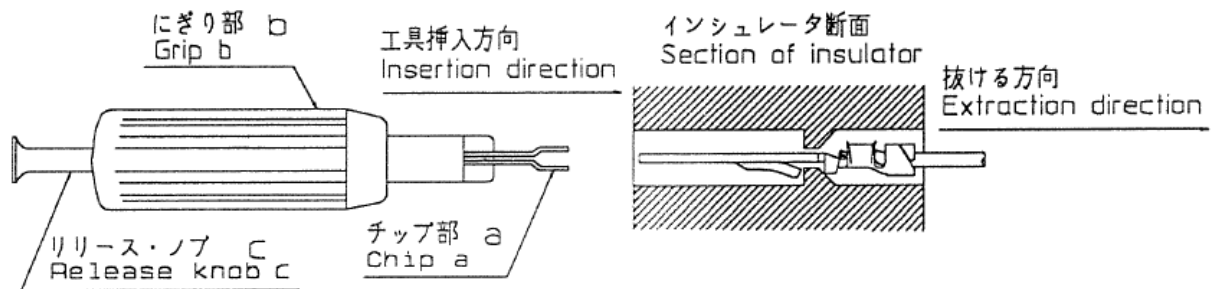

3. コンタクト再充填について Re-installation of contacts

- ・コンタクト充填回数は下記に示すとおりです。

Allowable number of re-installation of contacts as follows.


コンタクト型番 Contact No.	充填回数 (*1)
70 8014 000 000 851	5 回以下
70 8014 000 000 858	5 times MAX.

*1：同一コンタクトのランスを規格内に戻し、抜き差しした場合の使用回数。

- ・再充填する際は、コンタクトランスの高さが規格値 ($1.3 \pm 0.1 \text{mm}$) の範囲内であるか確認してください。規格値より低い場合は、専用の板状工具でコンタクト表面を傷つけないよう注意しながら、規格値内までランスを起こしてください。

In case of re-installation, height of contact lance shall be within specification ($1.3 \pm 0.1 \text{mm}$).

When height of contact lance is lower than the specified value, the lance shall be lifted by specified flat tool not to damage surface of contact.

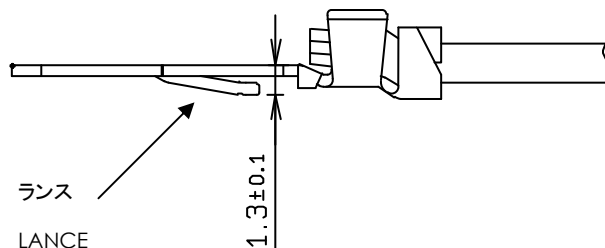

- ・再充填後、電線を静かに引抜き、ランスがインシュレータに引っかかっていることを確認してください。

After re-installation, pull wire softly to confirm if lance is caught in insulator.